





# Instrukcja dotycząca prawidłowego montażu

*Instructions for correct installation*

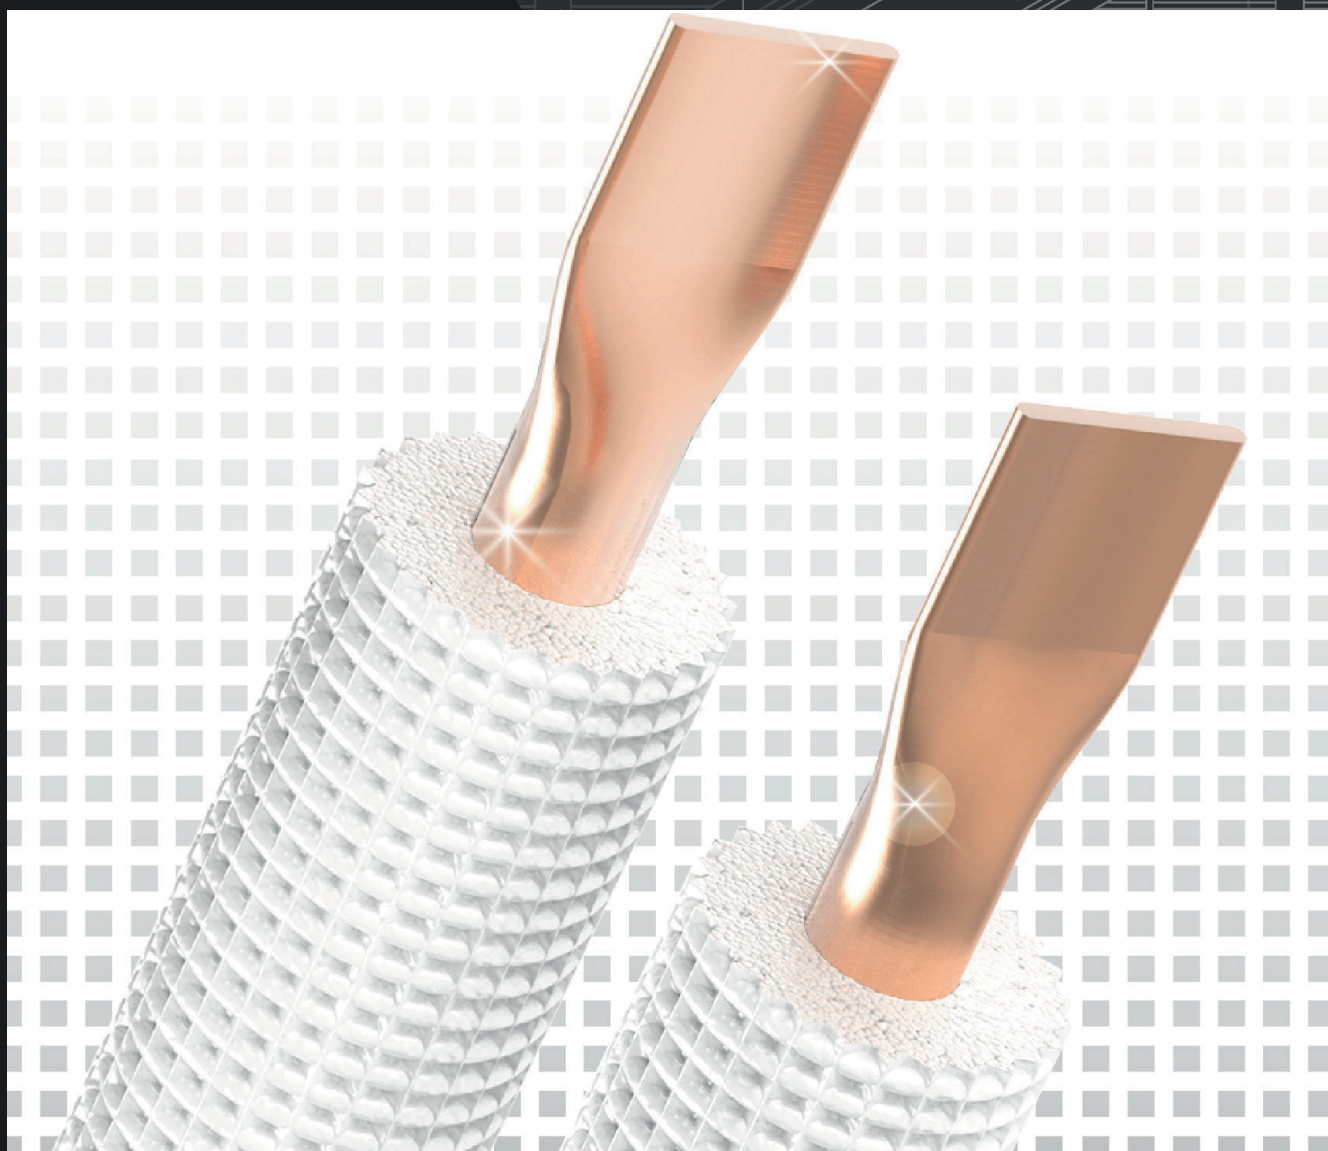

POLAR, BIPOLAR, BIPOLAR FN

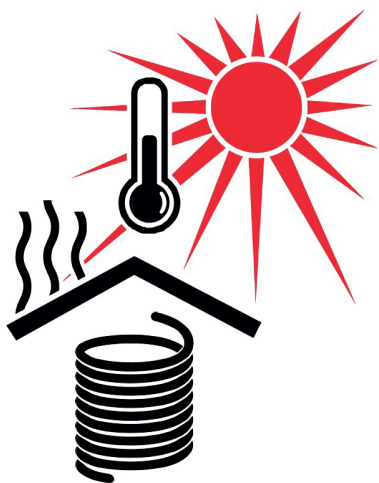


## SKŁADOWANIE

Aby uniknąć zniszczenia powłoki, należy przechowywać produkt z dala od miejsc narażonych na działanie silnego światła, ciepła, otwartego ognia lub innych źródeł zapłonu.

## STORAGE

To avoid the deterioration of the sheat keep the product away from strong direct light, heat, open flames or other sources of ignition.

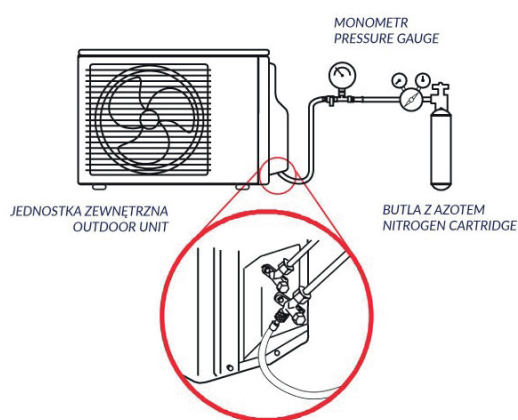

## TESTOWANIE

Aby sprawdzić, czy nie doszło do ewentualnych uszkodzeń podczas przechowywania, transportu i instalacji należy zawsze przeprowadzić próbę ciśnieniową przewodów czynnika chłodniczego przed pierwszym uruchomieniem systemu.

## TESTING

To verify any possible damage occurred during storage, transportation and installation always perform a pressure test of the refrigerant lines before the first operation of the system.



## POŁĄCZENIA RUR


Unikaj lutowania połączeń.

Jeżeli wystąpi konieczność lutowania, należy uważać, aby nie uszkodzić izolacji otwartym ogniem lub źródłami ciepła.

## PIPE CONNECTIONS

Avoid soldering connections.

If soldering is needed please make sure not to damage the insulation with open flames or heat sources.

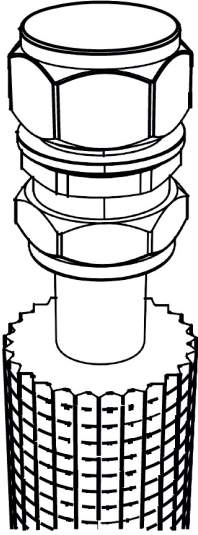

## INSTALACJA WSTĘPNA


W przypadku instalacji wstępnej należy upewnić się, że końce przewodów czynnika chłodniczego są prawidłowo zamontowane, zaciśnięte w celu zachowania czystości powierzchni wewnętrznej. Dobrą praktyką jest zwiększyć ciśnienie w rurach gazem obojętnym.

### PREINSTALLATIONS

*In case of preinstallations make sure that the ends of the refrigerant lines are crimped to preserve the cleanness of the internal surface. It is good practise to pressurize the pipes with inert gas.*


## IZOLACJA

Izolacja rur narażona na warunki atmosferyczne powinna być chroniona przed uszkodzeniami, w tym spowodowanymi przez działanie promieni słonecznych, wilgotność, konserwację urządzeń i wiatr, oraz zapewniać ochronę przed promieniowaniem słonecznym, które może powodować degradację materiału.

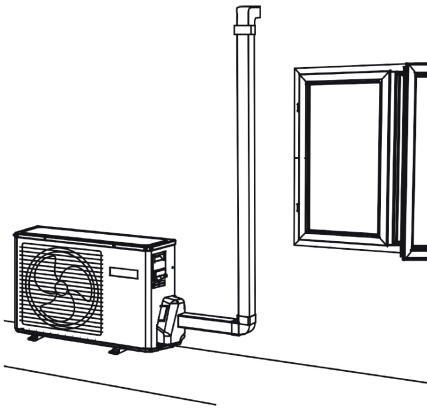

### INSULATION

*Piping insulation exposed to weather shall be protected from damage, including that due to sunlight, moisture, equipment maintenance and wind, and shall provide shielding from solar radiation that can cause degradation of the material.*

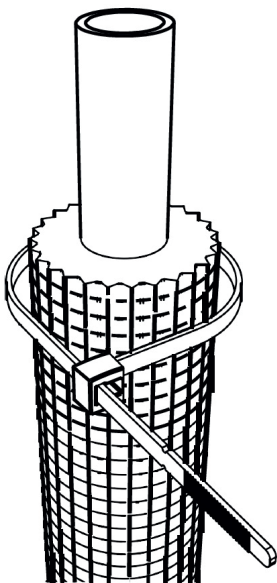

## ZAKOŃCZENIE RUR

Prawidłowy montaż zestawów przewodów wymaga uszczelnienia końców izolacji opaską zaciskową.

### PIPE'S ENDS

*A proper line sets install requires the end of insulation to be zip tied/sealed.*

